

Elektroschema Schéma électrique Schema elettrico



Anlage
Installation
Impianto

Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine

Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d'installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conformes aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locaux.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102

Wärmeerzeugertyp
Type de producteur de chaudière
Tipo di produttore di calore

Kesselschaltfeld - STRATON-XL
mit Logon B G2Z2/360

Wärmeerzeuger-Ausführung
Version de producteur de chaleur
Versione di produttore di calore

STRATON-XL Standard 4-5-(A)B-C

Schema Artikelnummer
Art. No. de schéma
Art. N° schema

3740931

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| Anlage / Blatt - Verzeichnis: | A | 1, 2 |
| Annexe / page - liste: | B | 1-4 |
| Impianto / Elenco Fogli | P | 1-4 |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|------|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | 29.07.2015 | wf |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Dess. | | |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | | Datum | Name |



Elektrodokumentation

= Anlage:

=A

+ Ort:

Blatt/Page 1


Bez./Des.1 Deckblatt

Schema/Draw K 01.1.0825

Total Bl./Pg 11

Bez./Des.2 Feuille d'ensemble

Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!

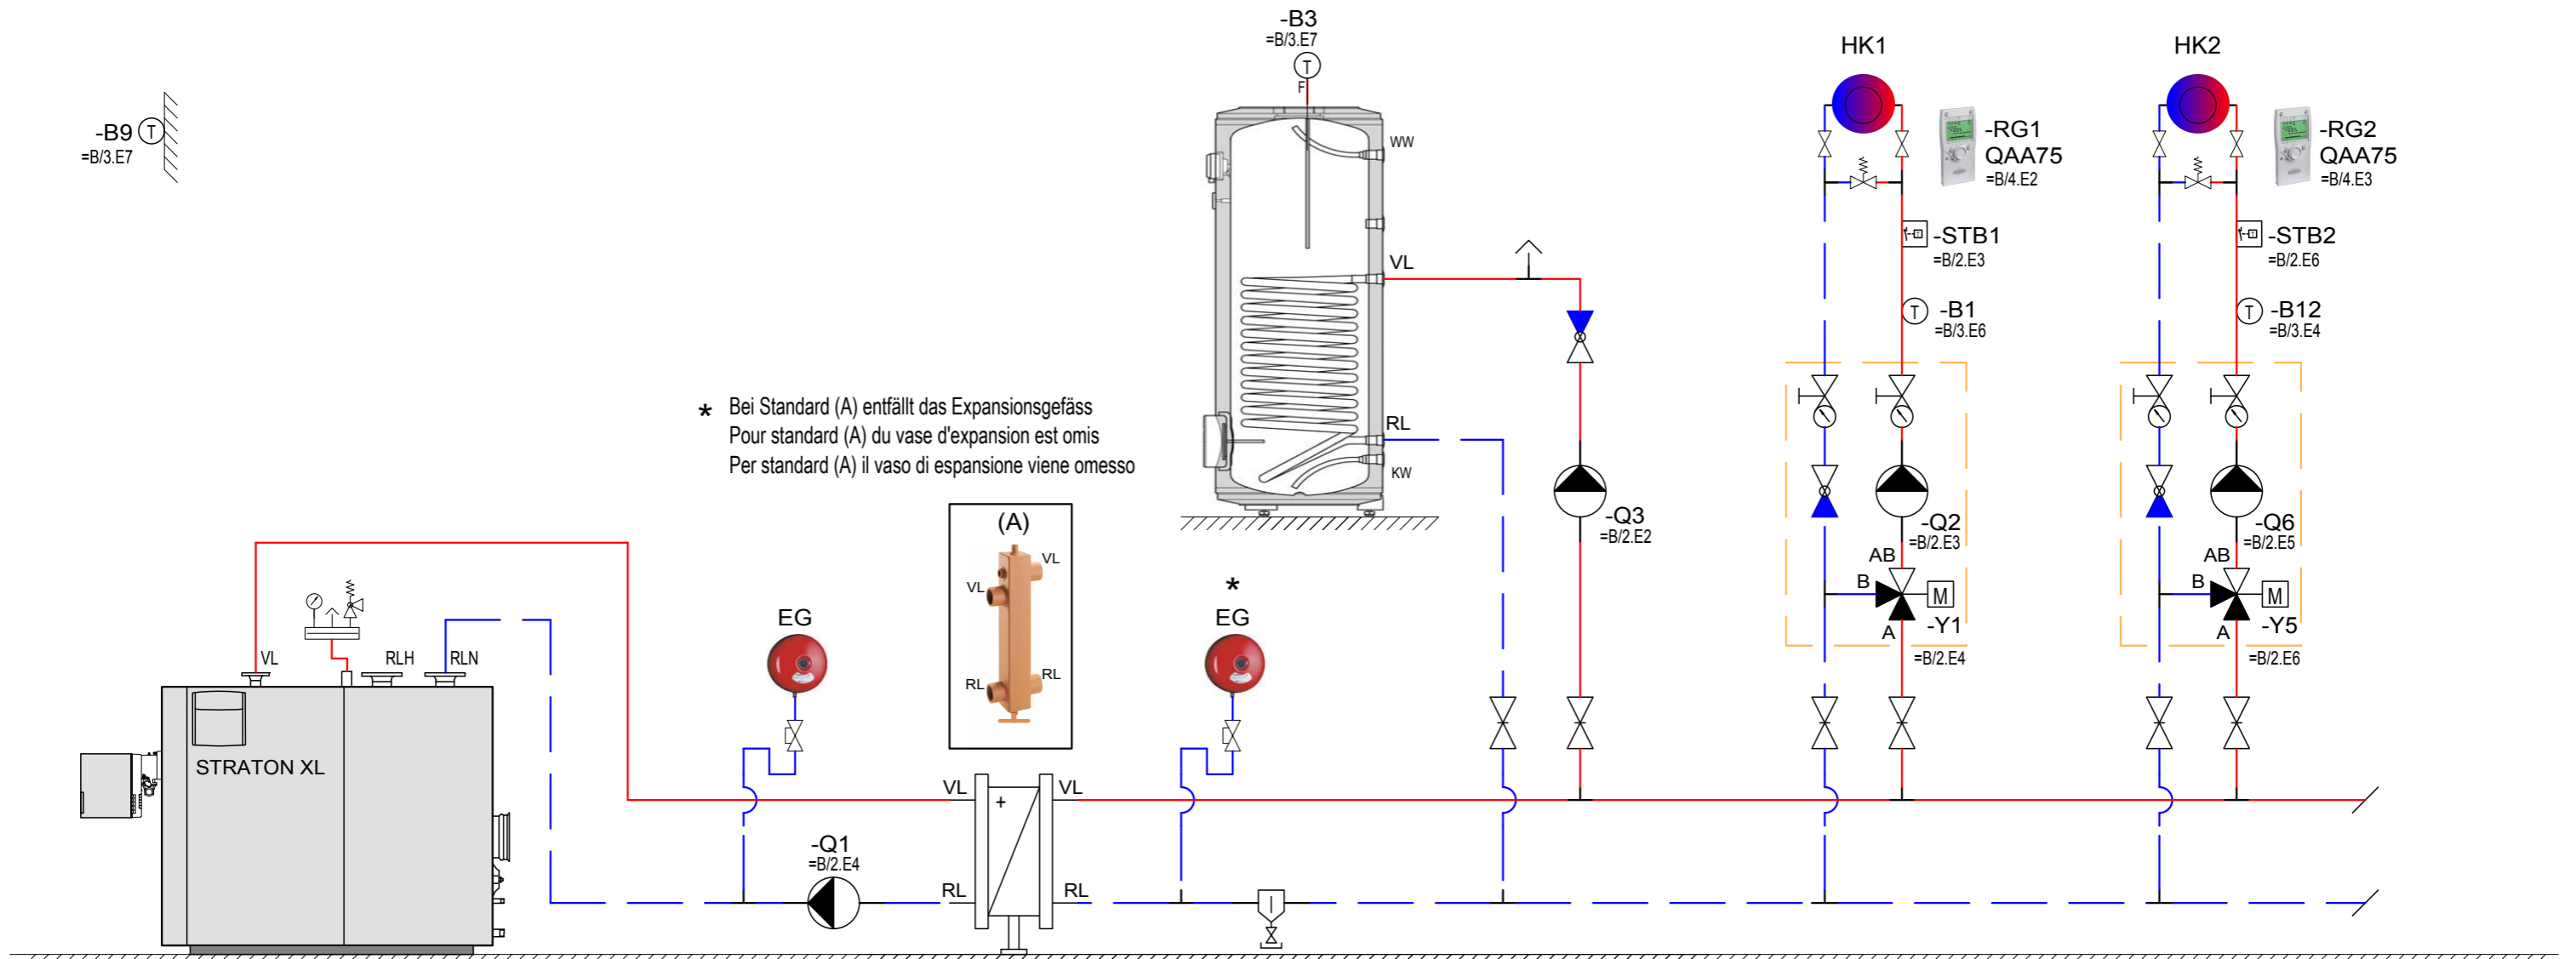

* Bei Standard (A) entfällt das Expansionsgefäss
 Pour standard (A) du vase d'expansion est omis
 Per standard (A) il vaso di espansione viene ommesso

| | | | | | |
|---------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| Legende | B1 Vorlauffühler | B9 Aussenfühler | Q1 Kesselpumpe | Q3 Brauchwasserladepumpe | STB Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option) |
| Légende | B12 Sonde de départ | Sonde extérieure | Pompe chaudière | Pompe de charge | Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option) |
| Legenda | Sonda mandata | Sonda esterna | Pompa caldaia | Pompa carico acqua calda sanitaria | Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione) |
| | B3 Brauchwasserfühler | EG Expansionsgefäss | Q2 Heizkreispumpe | RG Raumgerät (Option) | Y1 Mischerantrieb |
| | Sonde de temp. ECS | Vase d'expansion | Q6 Pompe de circuit de chauffage | Appareil d'ambiance (Option) | Y5 Entraînement de mélange |
| | Sonda termica accum. ACS | Vaso d'espansione | Pompa di circuito di riscald. | Comando a distanza (Opzione) | Comando valvola miscelazione |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|----|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | 29.07.2015 | wf |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Dess. | | |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | Datum | Name | |

elco

Type **Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360**

Bez./Des.1 **Funktionsschema**

Bez./Des.2 **Standard 4-5-(A)B-C**

| | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|--------------|------------|---|
| = Anlage: | =A | + Ort: | | Blatt/Page | 2 |
| Schema/Draw | K 01.1.0825 | | Total Bl./Pg | 11 | |

+STRATON XL

STRATON XL - Kesselschaltfeld

Schalter 0-I
Commutateur 0-I
Commutatore 0-I



Sicherheitsthermostat
Thermostat de sécurité
Termostato di sicurezza

Störung
Panne
Reset


Brenner
Brûleur
Bruciatore

Regler max.
Stufe 1
Th. limiteur
Regolatore

Test
STB
TGV
Taste

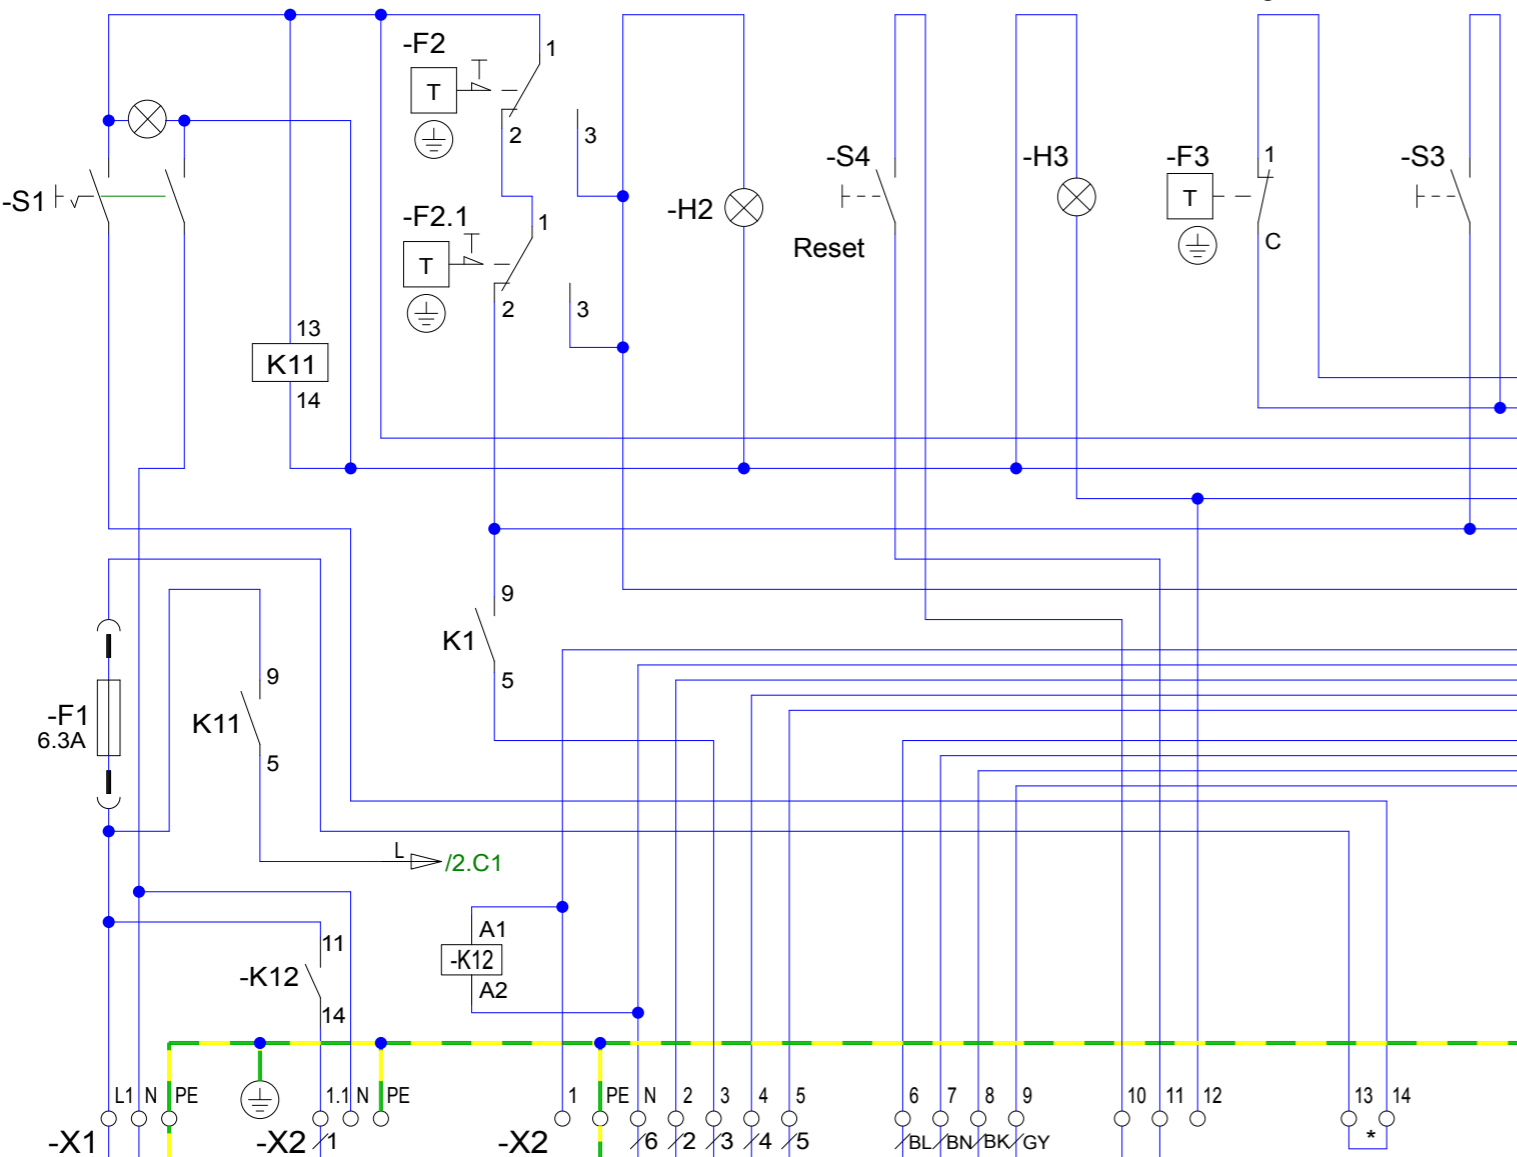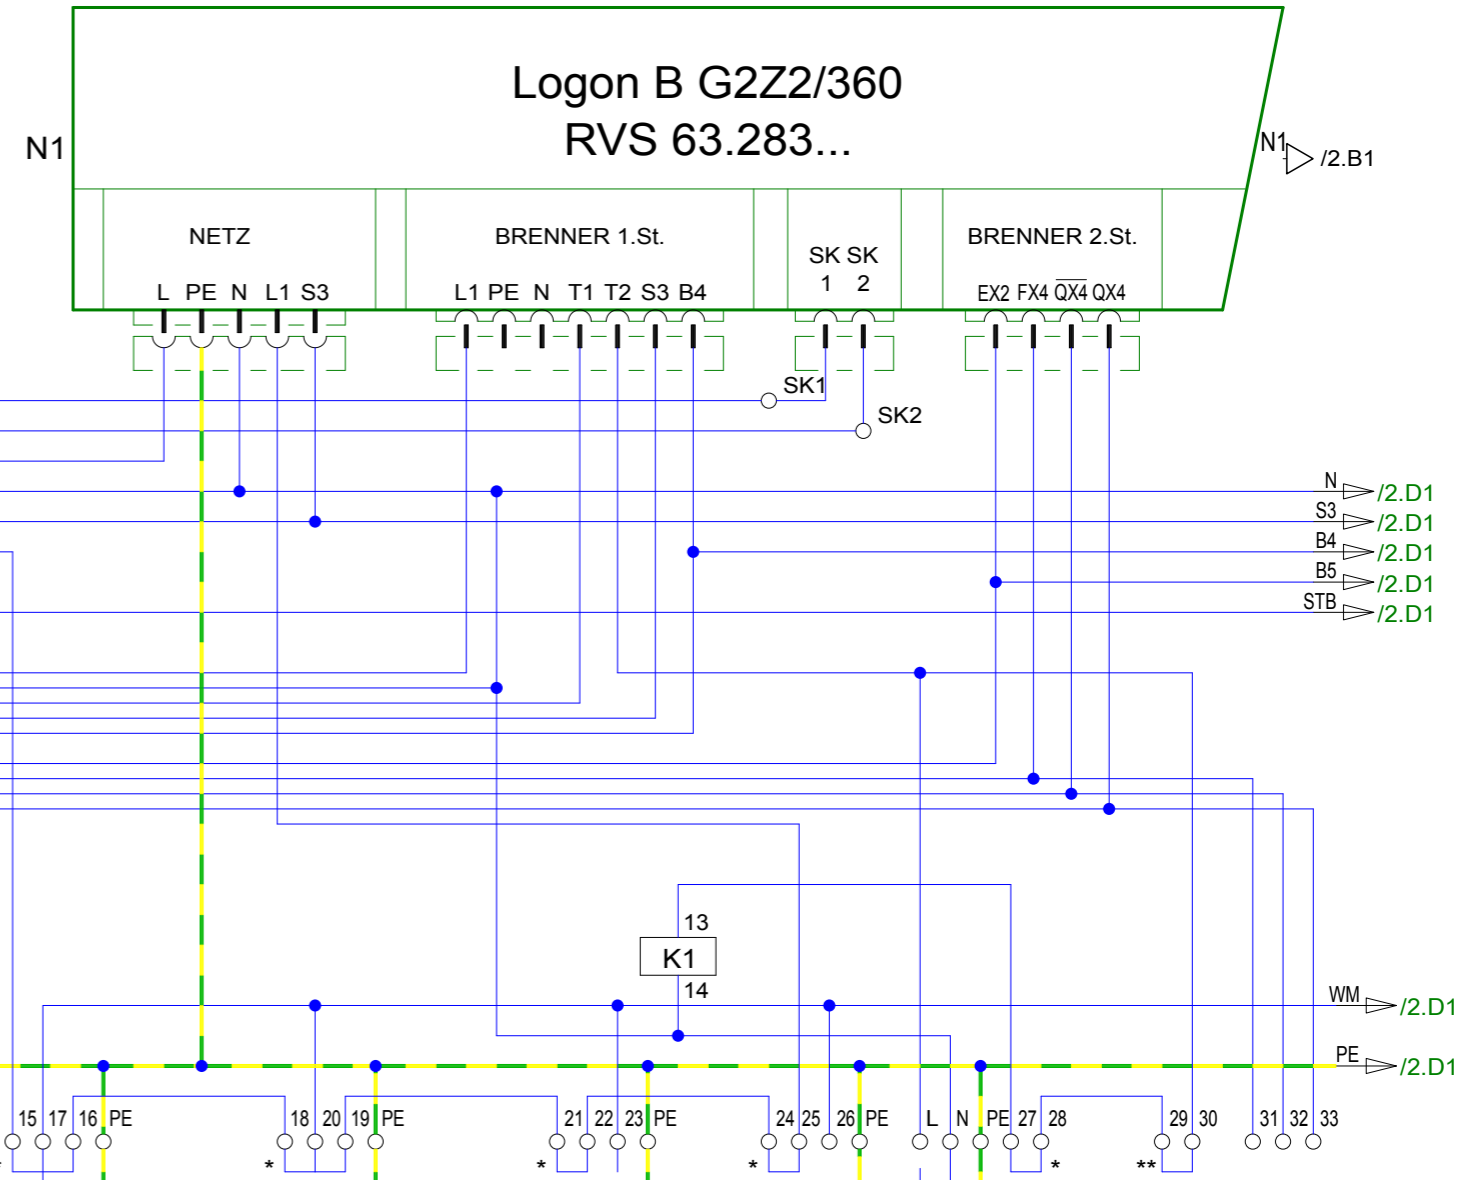

Einspeisung
Alimentation
Alimentazione
Brennermotor
Moteur du brûleur
Motore bruciatore

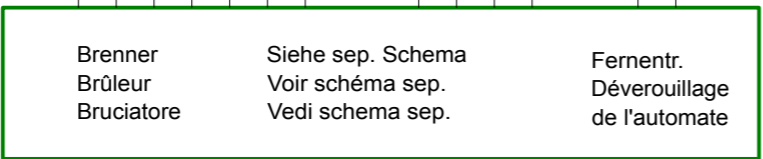

Brenner
Brûleur
Bruciatore


Siehe sep. Schema
Voir schéma sep.
Vedi schema sep.

Fernentr.
Déverouillage
de l'automate


* Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes
Enlever raccordement avec appareils
Cavallotto manca raccordando l'apparecchio

** Externe Freigabe
Commande externe
Comando esterno


NOT-AUS
Arrêt
d'urgence
Disinserimento
d'emergenza




Druckbegrenzer 1
Limiteur de pression 1
Limitatore di pressione 1




Druckbegrenzer 2
Limiteur de pression 2
Limitatore di pressione 2



Druckbegrenzer min.
Limiteur de pression min.
Limitatore di pressione min.
Wassermangesicherung
Sécurité de manque d'eau
Mancanza acqua



Abgas STB
STB échappement
Scarico STB



Abgasklappe
Clapet à gaz
d'échappement
Serranda gas combusti

Einspeisung
Alimentation
Alimentazione
1PNE 230V 50Hz

| | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|---------------|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Dess. | 29.07.2015 wf |
| c | Adembezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | Datum | Name |




| | |
|------------|---|
| Type | Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360 |
| Bez./Des.1 | Brenner 2-stufig |
| Bez./Des.2 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------------|------------|---|
| = Anlage: | =B | + Ort: | | Blatt/Page | 1 |
| Schema/Draw | K 01.1.0825 | | Total Bl./Pg | 11 | |


+STRATON XL

STRATON XL - Kesselschaltfeld

Logon B G2Z2/360
RVS 63.283...

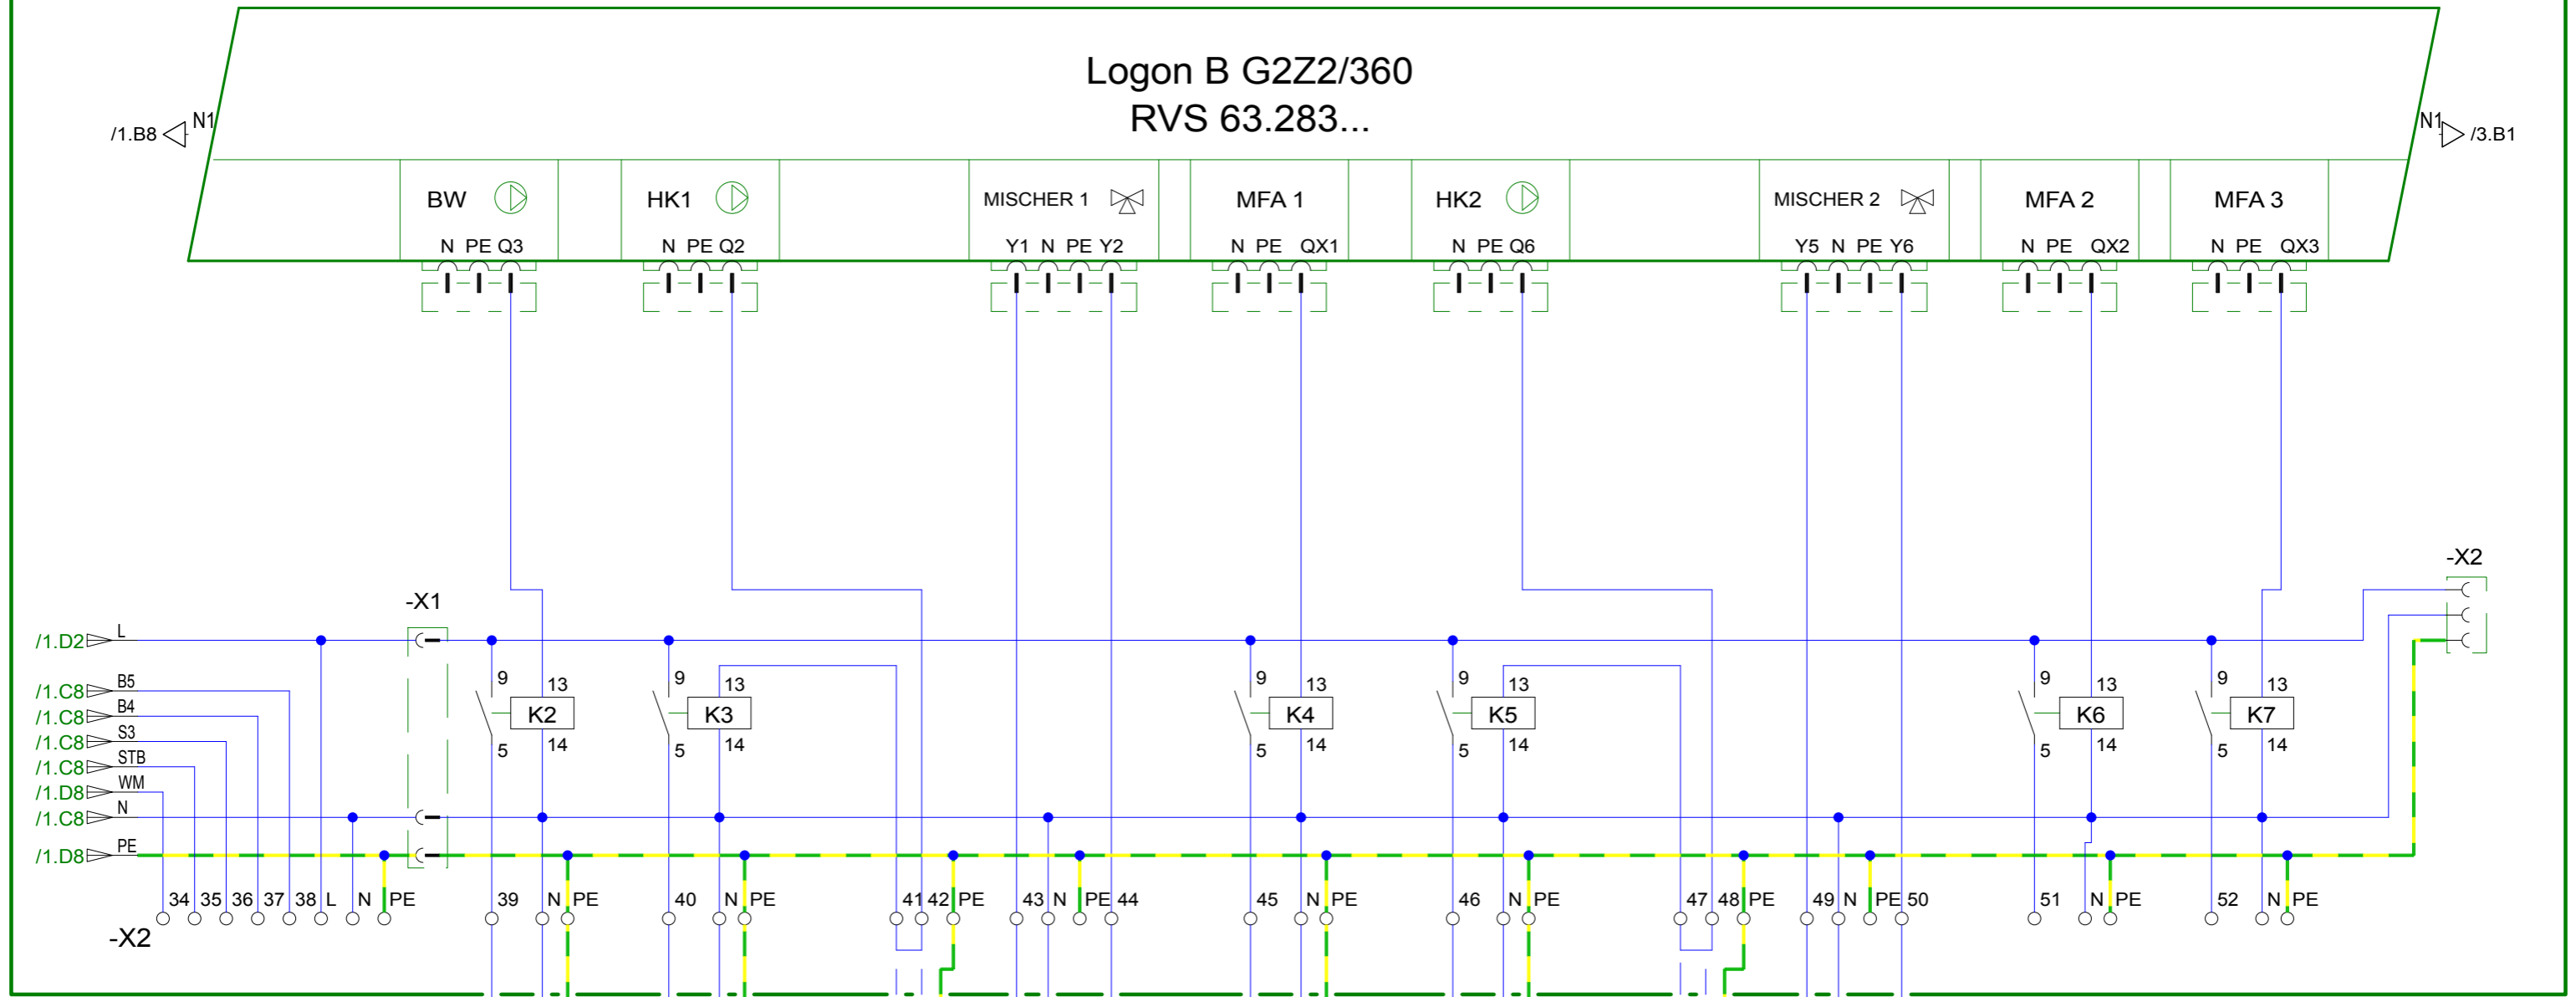

Betriebs und
Störmeldungen
Functionnement et
dérangements
In funzione e
segnalazione guasto

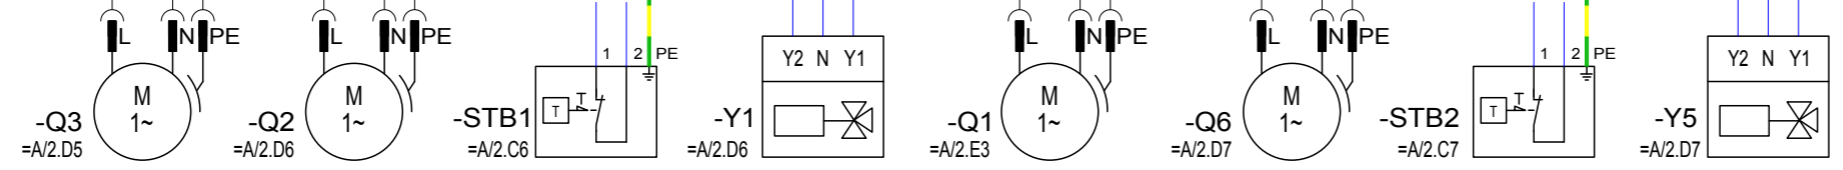

- Q3
=A/2.D5

Brauchwasser-
ladepumpe
Pompe de charge
Pompa carico
accumulatore
- Q2
=A/2.D6

Heizkreis-
pumpe
Pompe de circuit
de chauffage
Pompa di circuito
di riscald.
- STB1
=A/2.C6

Sicherheitsthermostat
für Bodenheizung
Thermostat de sécurité
pour chauffage par le sol
Termostato di sicurezza per
pannelli radianti
- Y1
=A/2.D6

Mischerantrieb
Entraînement
de mélange
Comando
valvola miscelaz.
- Q1
=A/2.E3

Kesselpumpe
Pompe chaudière
Pompa caldaia
- Q6
=A/2.D7

Heizkreis-
pumpe
Pompe de circuit
de chauffage
Pompa di circuito
di riscald.
- STB2
=A/2.C7

Sicherheitsthermostat
für Bodenheizung
Thermostat de sécurité
pour chauffage par le sol
Termostato di sicurezza per
pannelli radianti
- Y5
=A/2.D7

Mischerantrieb
Entraînement
de mélange
Comando
valvola miscelaz.

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|----|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | | |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Dess. | 29.07.2015 | wf |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | Datum | Name | |




| | |
|------------|---|
| Type | Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360 |
| Bez./Des.1 | Steuerung |
| Bez./Des.2 | Pumpen/Mischer/MFA |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------------|------------|---|
| = Anlage: | =B | + Ort: | | Blatt/Page | 2 |
| Schema/Draw | K 01.1.0825 | | Total Bl./Pg | 11 | |


+STRATON XL

STRATON XL - Kesselschaltfeld

Logon B G2Z2/360
RVS 63.283...

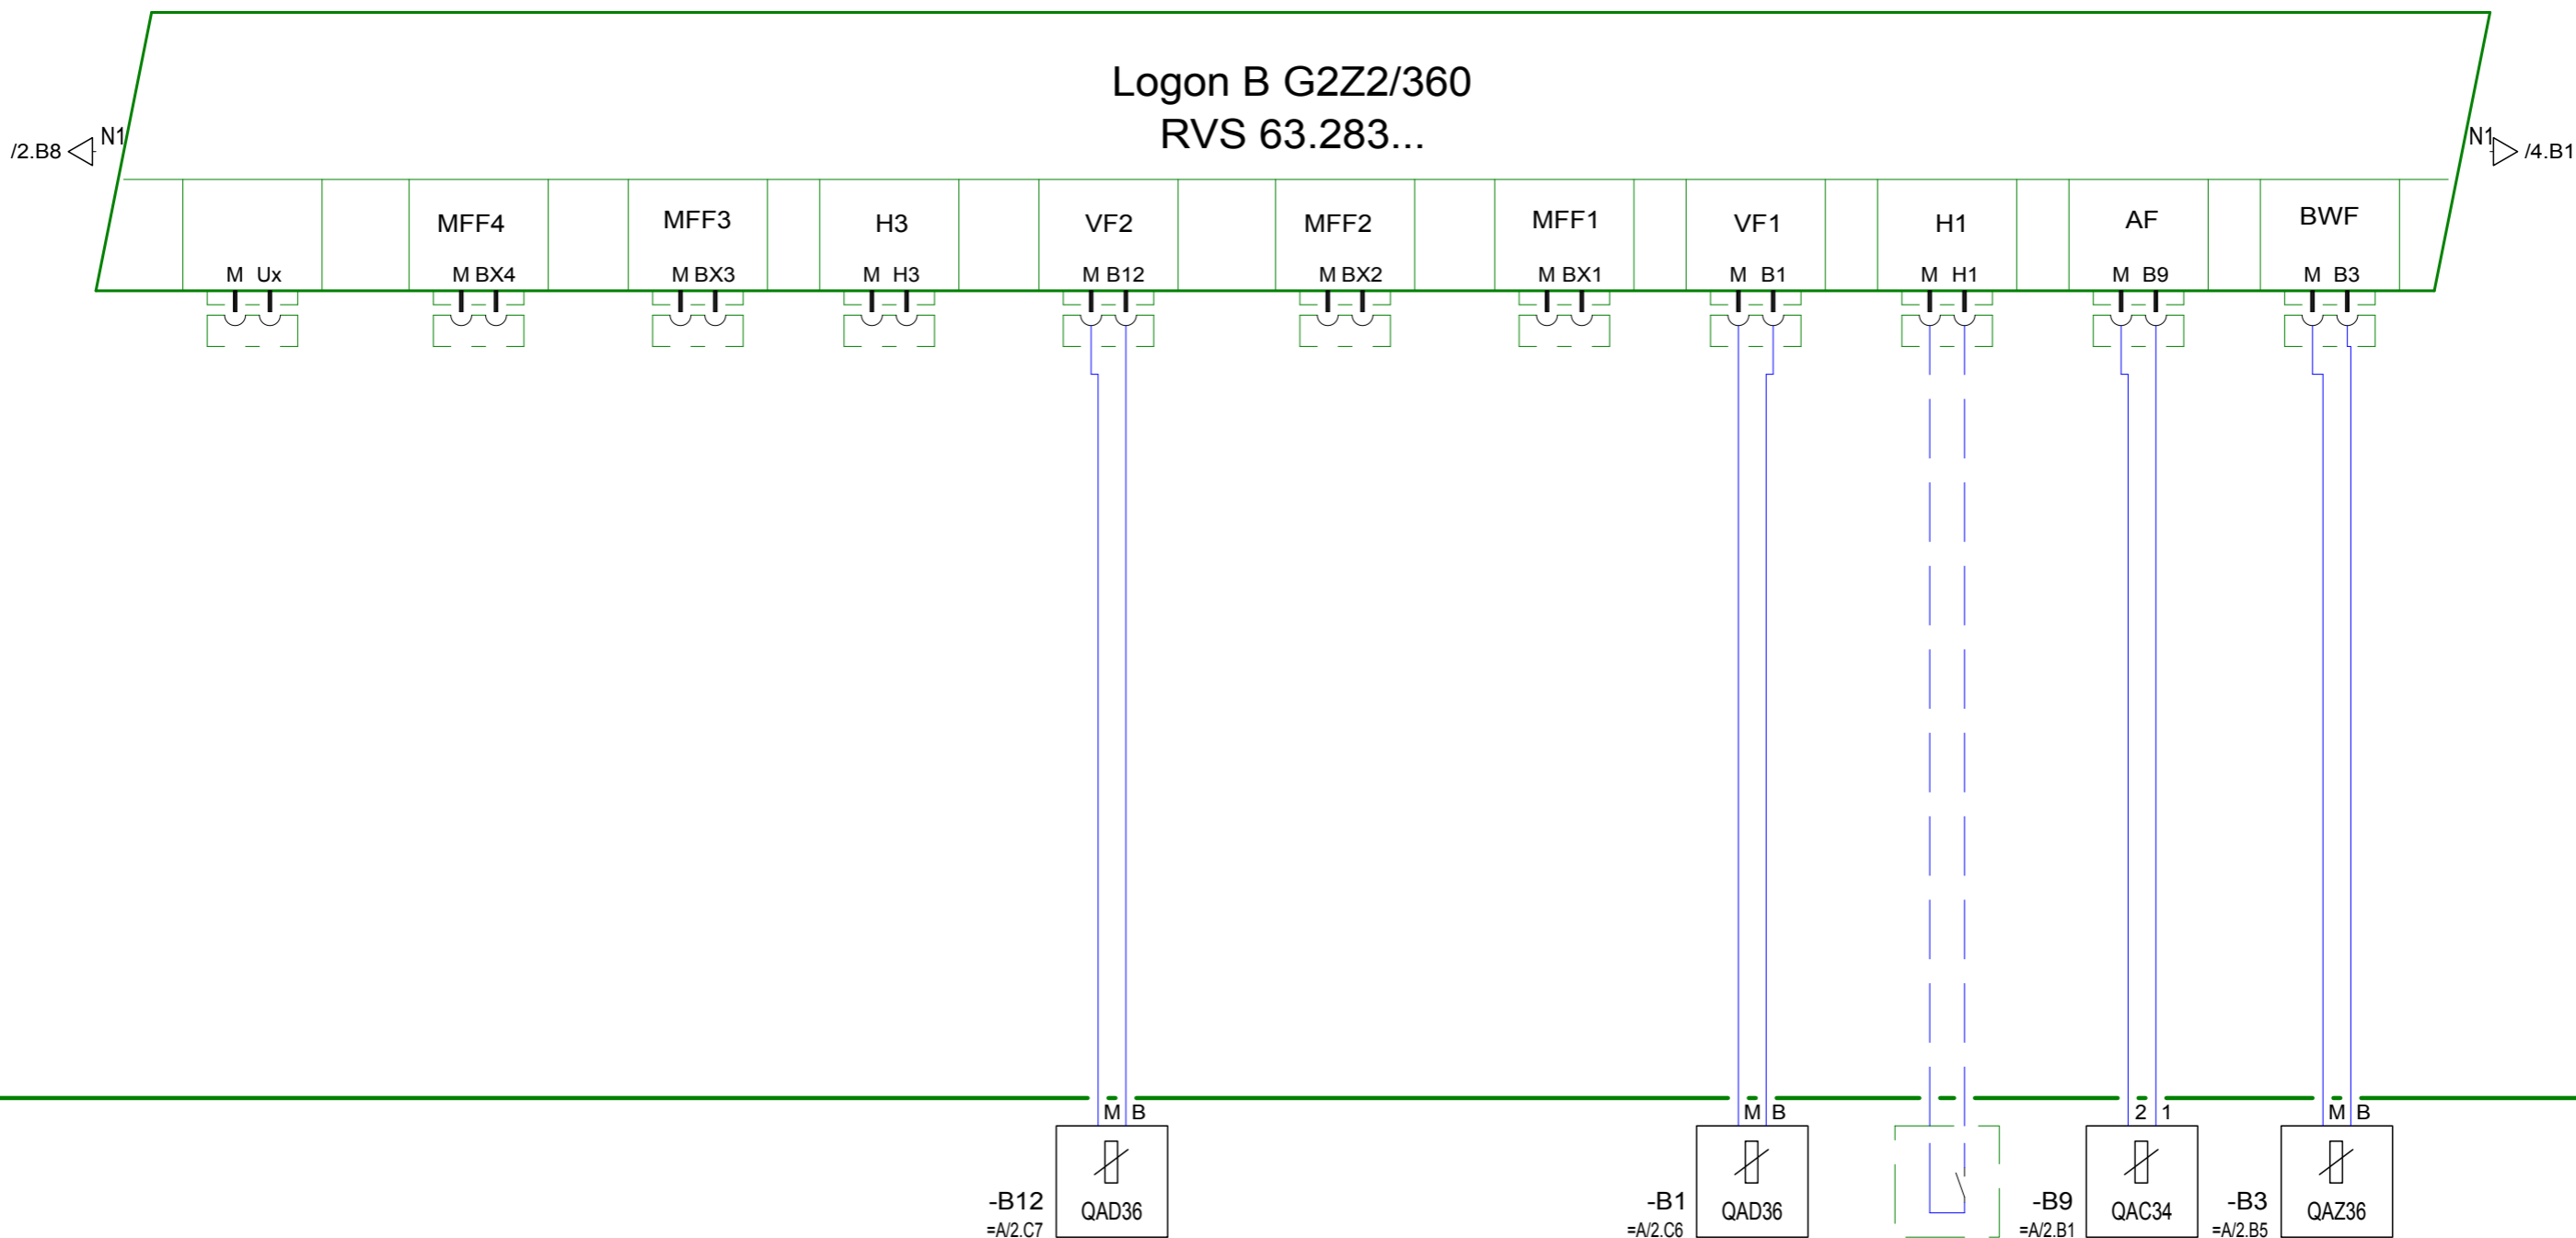


-B12
=A/2.C7




Vorlauffühler
Sonde de départ
Sonda mandata

-B1
=A/2.C6




Vorlauffühler
Sonde de départ
Sonda mandata

-B9
=A/2.B1



Ein-Aus oder 0-10 V Eingang
oder Sicherheitsschalter
Kondensatpumpe
En-Arrêt ou 0-10 V Entrée ou
Interrupteur de sécurité
Pompe d'eau de
condensation
On-Disinserito o 0-10 V
Ingress o Interruttore
d'emergenza
Pompa condensa

-B3
=A/2.B5



Aussenfühler
Sonde extérieure
Sonda esterna
Brauchwasserfühler
Sonde de temp. ECS
Sonda termica accum. ACS

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|------|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | 29.07.2015 | wf |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Dess. | | |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | Datum | | Name |




| | |
|------------|---|
| Type | Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360 |
| Bez./Des.1 | Fühleranschluss |
| Bez./Des.2 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------------|------------|---|
| = Anlage: | =B | + Ort: | | Blatt/Page | 3 |
| Schema/Draw | K 01.1.0825 | | Total Bl./Pg | 11 | |

+STRATON XL

STRATON XL - Kesselschaltfeld

Logon B G2Z2/360
RVS 63.283...

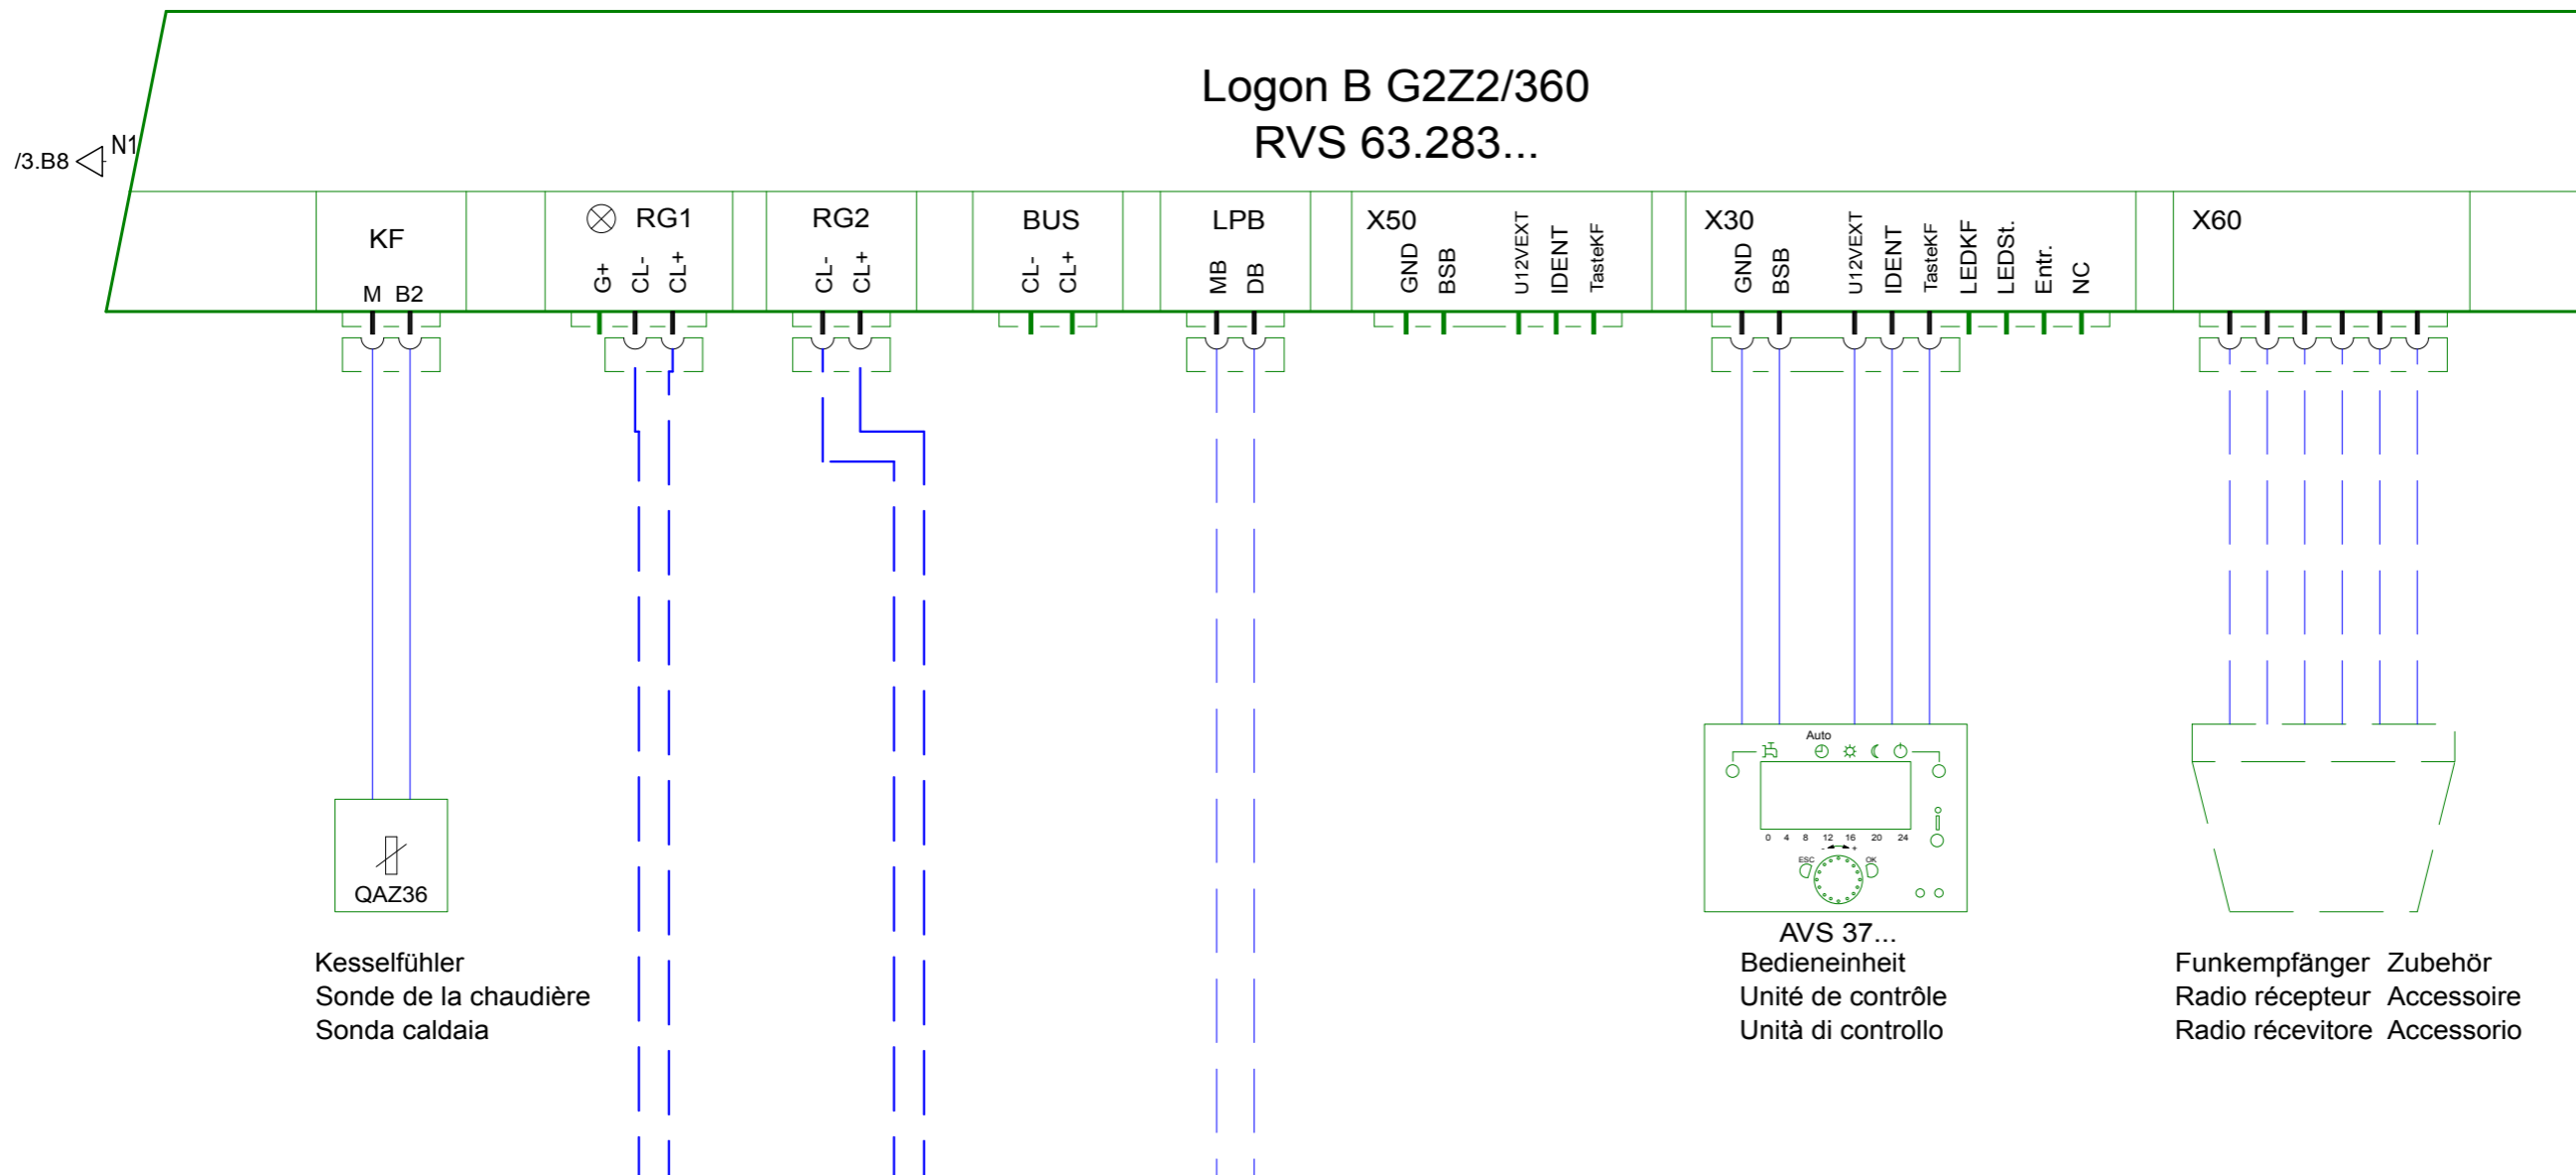

QAZ36
Kesselfühler
Sonde de la chaudière
Sonda caldaia

-RG1
QAA75
=A2.C7

Raum-
gerät
Appareil
d'ambiance
Comando
a distanza

-RG2
QAA75
=A2.C8

Raum-
gerät
Appareil
d'ambiance
Comando
a distanza

LPB
Bus

AVS 37...
Bedieneinheit
Unité de contrôle
Unità di controllo

Funkempfänger Zubehör
Radio récepteur Accessoire
Radio ricevitore Accessorio

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|------|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | 29.07.2015 | wf |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Dess. | | |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | Datum | | Name |



| | |
|------------|---|
| Type | Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360 |
| Bez./Des.1 | Fühleranschluss |
| Bez./Des.2 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------------|------------|---|
| = Anlage: | =B | + Ort: | | Blatt/Page | 4 |
| Schema/Draw | K 01.1.0825 | | Total Bl./Pg | 11 | |

Programmierung
 Programmation
 Programmazione

Grundanzeige
Affichage de base
Visualizzazione base
 (Tasten-Ebene)
 (niveau touches)
 (livello tasti)

Taste OK drücken (1x)
 appuyer sur la touche OK (1x)
 premere 1 volta il tasto OK

Taste OK drücken (1x)
 appuyer sur la touche OK (1x)
 premere 1 volta il tasto OK
 Taste INFO drücken (4 sec.)
 appuyer sur la touche INFO (4 sec.)
 premere il tasto INFO per 4 secondi

Endbenutzer
Utilisateur final
Utente finale

Inbetriebsetzung
Mise en service
Messa in servizio

Fachmann
Chauffagiste
Specialista

- gewünschtes Menü auswählen
 Choix du menu souhaité
 Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
 Confirmer avec la touche OK
 Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
 Choix du paramètre souhaité
 Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
 Confirmer avec la touche OK
 Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
 le modifier par bouton rotatif + -
 Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
 Confirmer avec la touche OK
 Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
 par touche ESC, retour à l'affichage de base
 Premere ESC per tornare alla visualizzazione base

- gewünschte Benutzer-Ebene auswählen
 Sélectionner le niveau utilisateur souhaité
 Selezione il livello utente desiderato
- mit Taste OK bestätigen
 Confirmer avec la touche OK
 Confermare con il tasto OK
- gewünschtes Menü auswählen
 Choix du menu souhaité
 Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
 Confirmer avec la touche OK
 Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
 Choix du paramètre souhaité
 Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
 Confirmer avec la touche OK
 Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
 le modifier par bouton rotatif + -
 Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
 Confirmer avec la touche OK
 Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
 par touche ESC, retour à l'affichage de base
 Premere ESC per tornare alla visualizzazione base


| | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|------|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | 29.07.2015 | wf |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Dess. | | |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | | Datum | Name |




| | |
|------------|---|
| Type | Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360 |
| Bez./Des.1 | Programmierung |
| Bez./Des.2 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------------|------------|---|
| = Anlage: | =P | + Ort: | | Blatt/Page | 1 |
| Schema/Draw | K 01.1.0825 | | Total Bl./Pg | 11 | |


| Menü Menue Menu | G2Z2/360 | Ebene Niveau Livello | Funktion Fonction Funzione | Standardwert Valeur standard Valore standard | Min. Min. Min. | Max. Max. Max. | Einheit Unité Unità | Aenderung Modification Modifica |
|---|----------|----------------------------|---|--|--|----------------------|---|--|
| Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando | 20 | E | Sprache Langue Lingua | Deutsch Allemand Tedesco | | | | * |
| Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data | 1 | E | Stunden Heures Ore | | 00:00 | 23:59 | hh:mm | * |
| | 2 | E | Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno | | 1,01 | 31,12 | tt.MM | * |
| | 3 | E | Jahr An Anno | | 2004 | 2099 | jjjj | * |
| Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 | 500 | E | Vorwahl Préselection Preselezione | Mo-So Lun-Dim Lu-Do | | | | * |
| | 501 | E | 1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On | 06:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm | * |
| | 502 | E | 1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off | 22:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm | * |
| Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2 | 520 | E | Vorwahl Préselection Preselezione | Mo-So Lun-Dim Lu-Do | | | | * |
| | 521 | E | 1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On | 06:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm | * |
| | 522 | E | 1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off | 22:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm | * |
| Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS | 560 | E | Vorwahl Préselection Preselezione | Mo-So Lun-Dim Lu-Do | | | | * |
| | 561 | E | 1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On | 06:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm | * |
| | 562 | E | 1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off | 22:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm | * |
| Konfiguration Configuration Configurazione | 5890 | I | Relaisausgang QX1 Sortie de relais QX1 Uscita del relè QX1 | Kein Aucun Nessuno | 0 | 27 | | Kesselpumpe Q1 Pompe chaudière Q1 Pompa caldaia Q1 |
| | 5950 | I | Funktion Eingang H1 Fonction entrée H1 Funzione ingresso H1 | Optional Optional Opzione | Bei Ausfall Kondensatpumpe = Erzeugersperre En cas de défaillance de la pompe de condensat = Blocage chaudière In causa di guasto della pompa di condensa = Blocco produz calore | | BA-Umschaltung HK's+TWW Contact pour commande HK's+TWW Commutazione modo operativo HK's+TWW | * |
| | 5951 | I | Wirksinn Kontakt H1 Sens d'action H1 Logica contatto H1 | Arbeitskontakt Contact de travail Contatto di lavoro | | | | * |
| | 6200 | I | Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda | Nein Non No | 0 | 1 | | Ja Oui Si |
| Ergänzungen Suppléments Aggiunte | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|------|--|------------|---|-------------|-------------|--------|--|--------------|----|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | 29.07.2015 | wf |  | Type | Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360 | = Anlage: | =P | + Ort: | | Blatt/Page | 2 |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Gepr. | | | | Bez./Des.1 | Parameterliste | Schema/Draw | K 01.1.0825 | | | Total Bl./Pg | 11 |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Contr. | | | | Bez./Des.2 | | | | | | | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | | | | | | | | | | | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | | Datum | Name | | | | | | | | | |

| Menü Menue Menu | G2Z2/360 | Ebene Niveau Livello | Funktion Fonction Funzione | Standardwert Valeur standard Valore standard | Min. Min. Min. | Max. Max. Max. | Einheit Unité Unità | Aenderung Modification Modifica |
|---|----------|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 | 710 | E | Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort | 20°C | BZ 712 | 35 | °C | * |
| | 712 | E | Reduziertersollwert Consigne réduit Temperatura ridotta | 16°C | BZ 714 | BZ 710 | °C | * |
| | 714 | E | Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo | 10°C | 4 | BZ 712 | °C | * |
| | 720 | E | Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica | 1,5 | 0,1 | 4 | | Rad. 1.5/FBH 0.8 |
| | 730 | E | Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno | 20°C | 8 | 30 | °C | * |
| | 732 | F | Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno | -3 | -10 | 10 | °C | 0 |
| | 741 | I | Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima | 80°C | 8 | 95 | °C | Rad 80°/FBH 50° |
| | 780 | F | Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida | Bis Reduz. Réduit Ridotto | 0 | 2 | | * |
| | 830 | F | Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato | 6 | 0 | 50 | °C | * |
| | 834 | F | Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore | 120 | 30 | 873 | s | * |
| 900 | I | Betriebsartumschaltung Changement de régime Commutazione della modalità d'uso | Schutzbetrieb Mode protection Modalità protezione | 0 | 4 | | * | |
| Ergänzungen Suppléments Aggiunte | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|------|--|------------|---|-------------|-------------|--------|--------------|----|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | 29.07.2015 | wf |  | Type | Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360 | = Anlage: | =P | + Ort: | Blatt/Page | 3 |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Dess. | | | | Bez./Des.1 | Parameterliste | Schema/Draw | K 01.1.0825 | | Total Bl./Pg | 11 |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | | | | Bez./Des.2 | | | | | | |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | | | | | | | | | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | | Datum | Name | | | | | | | | |

| Menü Menue Menu | G2Z2/360 | Ebene Niveau Livello | Funktion Fonction Funzione | Standardwert Valeur standard Valore standard | Min. Min. Min. | Max. Max. Max. | Einheit Unité Unità | Aenderung Modification Modifica |
|---|----------|----------------------------|---|---|----------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 | 1010 | E | Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort | 20°C | BZ 1012 | 35 | °C | * |
| | 1012 | E | Reduziert Sollwert Consigne réduit Temperatura ridotta | 16°C | BZ 1014 | BZ 1010 | °C | * |
| | 1014 | E | Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo | 10°C | 4 | BZ 1012 | °C | * |
| | 1020 | E | Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica | 1,5 | 0,1 | 4 | | Rad. 1.5/FBH 0.8 |
| | 1030 | E | Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno | 20°C | 8 | 30 | °C | * |
| | 1032 | F | Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno | -3 | -10 | 10 | °C | 0 |
| | 1041 | I | Vorlauf Sollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima | 80°C | 8 | 95 | °C | Rad 80°/FBH 50° |
| | 1080 | F | Schnellabsenkung Abaissement accéléré Riduzione rapida | Bis Reduz. Réduit Ridotto | 0 | 2 | | * |
| | 1130 | F | Mischerüberhöhung Surélévation v. mélangeuse Miscelatore accelerato | 6 | 0 | 50 | °C | * |
| | 1134 | F | Antrieb Laufzeit Temps de course servomoteur Tempo di corsa attuatore | 120 | 30 | 873 | s | * |
| Trinkwasser ECS ACS | 1200 | I | Betriebsartumschaltung Changement de régime Commutazione della modalità d'uso | Schutzbetrieb Mode protection Modalità protezione | 0 | 4 | | * |
| | 1610 | E | Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale | 55 | 8 | 80 | °C | * |
| | 1612 | E | Reduziert Sollwert Consigne réduit Temperatura ridotta | 40 | 8 | BZ 1610 | °C | * |
| | 1620 | I | Freigabe Déblocage Inserimento | 24h/Tag 24h/24 24ore al giorno | 0 | 2 | | * |
| | 1630 | I | Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico | MK gleit. PK abs. | 0 | 3 | | * |
| Kessel Chaudière Caldaia | 2210 | I | Sollwert Minimum Valeur prescrite minimum Valore prescritto minimo | 45 | BZ 2211 OEM | Sollwert Handbetrieb Consigne régime manuel Setpoint controllo manuale | °C | 20 |
| LPB-System LPB-système LPB-Sistema | 6600 | F | Geräteadresse Adresse de l'appareil Indirizzo apparecchio | 2 | 0 | 16 | | 1 |
| | 6601 | F | Segmentadresse Adresse segment Indirizzo segmento | 0 | 0 | 14 | | 0 |
| Ergänzungen Suppléments Aggiunte | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|------|--------|------------|------|--|------------|---|--|-------------|-------------|-----------------|
| a | L Brenner vor F1 über K12 | 07.06.2016 | Lu | Gez. | 29.07.2015 | wf |  | Type | Kesselschaltfeld - STRATON-XL mit Logon B G2Z2/360 | | = Anlage: | + Ort: | Blatt/Page 4 |
| b | Kondensatpumpe, Param.5950 | 12.02.2019 | se | Des. | | | | Bez./Des.1 | Parameterliste | | =P | | |
| c | Adernbezeichnung | 18.02.2019 | se | Gepr. | | | | Bez./Des.2 | | | Schema/Draw | K 01.1.0825 | Total Bl./Pg 11 |
| d | Param.5951 ergänzt | 02.05.2019 | se | Contr. | | | | | | | | | |
| Zustand | Aenderung/Modific. | Datum | Name | | Datum | Name | | | | | | | |

| Menü Menue Menu | G2Z2/360 | Ebene Niveau Livello | Funktion Fonction Funzione | Standardwert Valeur standard Valore standard | Min. Min. Min. | Max. Max. Max. | Einheit Unité Unità | Aenderung Modification Modifica |
|--|----------|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Konfiguration Configuration Configurazione | 6212 | I | Kontrollnummer Erzeuger 1 Num. contrôle gen. 1 N. di controllo gen. 1 | 0 | 0 | 199999 | | 4 |
| | 6213 | I | Kontrollnummer Erzeuger 2 Num. contrôle gen. 2 N. di controllo gen. 2 | 0 | 0 | 199999 | | 0 |
| | 6215 | I | Kontrollnummer Speicher Num. contrôle accumulateur N. di controllo accumulatore | 0 | 0 | 199999 | | 4 |
| | 6217 | I | Kontrollnummer Heizkreise Num. contrôle circ. chauf. N. di controllo circuiti risc. | 0 | 0 | 199999 | | 303 |
| Ergänzungen Suppléments Aggiunte | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |