

Gebruiksaanwijzingen

THISION

Gasgestookte condensatieketel

Algemeen

- De toestellen zijn gemerkt met het desbetreffende geldige CE-nummer en voldoen bijgevolg aan de volgende normen en richtlijnen:
pr EN 677
EN 60 335
DIN VDE 0722
EN 50 082
90 / 396 / EWG
89 / 336 / EWG
73 / 23 / EWG
93 / 68 / EWG
92 / 42 / EWG
DIN EN 437
pr EN 483
DIN EN 297
- Vóór de aansluiting van de gasverbruiker dienen de montage-technische voorschriften te worden nageleefd. TRGI, TRF, richtlijnen van de GvU.
(voor Oostenrijk: ÖVGW TR Gas, ÖVGW TR Flüssigas)

Gebruik van de installatie


- Zie DIN 4756 "Gasverbruikers in verwarmingsinstallaties".
- Voor de bediening van de stookinstallatie zijn de gebruiksaanwijzingen van toepassing.

Gassoorten

- Aardgas E, aardgas LL en vloeibaar gas propaan

Vooraleer u de installatie inschakelt

- Controleer of er voldoende water in het verwarmingssysteem zit.
- Controleer of de afsluitkranen van de verwarming geopend zijn.
- De wijzer van de drukregelaar mag zich niet in het rode gebied (gesloten installaties volgens DIN 4751, blad 2) bevinden.
- Open de gasafsluitkraan

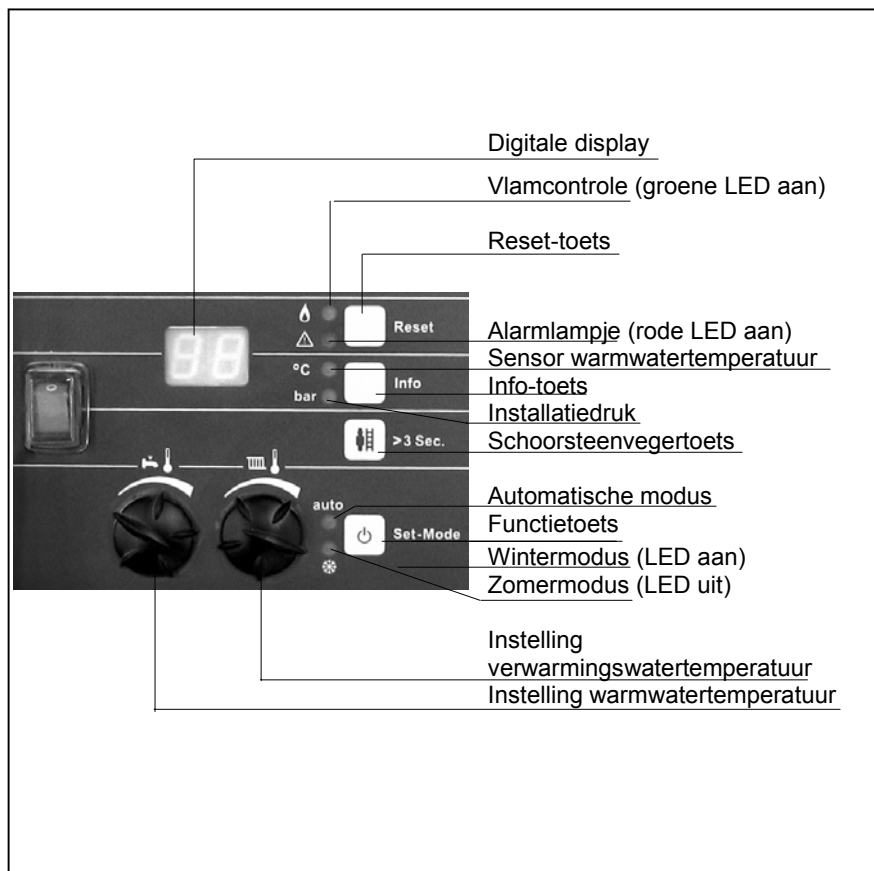

Voor de ingebruikneming van de installatie en voor het begin van elke stookperiode

- De verwarmingsinstallatie grondig laten controleren door de onderhoudsdienst.
- Bij storingen onmiddellijk de serviceafdeling van de leverancier op de hoogte brengen.

Ingebruikneming

- Zet de installatie aan met de noodschakelaar
- De installatie is gebruiksklaar
- Controleer of de circulatiepomp van de verwarmingsinstallatie of de boilerladpomp draait

Storingen

- Bij storingen contact opnemen met de serviceafdeling.

Het toestel werkt niet

- Controleer alle punten die worden aangehaald in het gedeelte "Voor u de installatie uitschakelt".
- Als u de oorzaak niet kunt vinden, breng dan de serviceafdeling op de hoogte.

Onregelmatigheden

- Installaties die gebreken vertonen, mogen niet gebruikt worden. Regelmatige controle door gekwalificeerd personeel is dan ook noodzakelijk.

Gebruiksaanwijzingen

THISION

Gasgestookte condensatieketel

Herstelwerken

- Aan het toestel of de afzonderlijke delen ervan worden uitsluitend uitgevoerd door de desbetreffende fabrikant.
- Bij ingrepen van derden vervallen onze garantieverplichtingen. Wij weigeren elke vorm van aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende gevolgen.

De installatie stilleggen

1. Schakel de noodschakelaar uit (bevindt zich in principe niet in de stookruimte).
2. Sluit de gasafsluitkraan.
3. Reinig de ketel.
4. Maak de installatie NIET leeg.
5. Maak de installatie leeg bij vorstgevaar.

Onderhoud

- Laat de installatie periodiek, naargelang de vervuilingsgraad minstens één keer per jaar, door de serviceafdeling controleren.

Reiniging

- Wordt in principe uitgevoerd door de serviceafdeling.

Bij schoorsteenreiniging

- Het toestel uitschakelen

Vorstgevaar

- Zet radiatoren in ongebruikte ruimtes nooit volledig af.
- Als de stookmodus wordt onderbroken, moeten omwille van het vorstgevaar alle radiator-kleppen opengezet worden en moet het water uit de installatie worden gelaten.
- Open eventueel de ventilatie- en ontluchtingsvoorzieningen aan de radiatoren.
- Zorg voor een duidelijk zichtbare aanwijzing dat de installatie is leeggemaakt en niet mag worden gebruikt. Laat de aftapkranen open staan terwijl de installatie stilligt.

Schoorsteenveegfunctie

- De schoorsteenveegfunctie dient om aan de ketel te meten. Daarbij wordt de maximale verwarmingscapaciteit ingesteld waarop de temperatuurbewaker wordt geactiveerd.

Activering

- Houd de schoorsteenvegertoets langer dan 3 sec. en minder dan 6 sec. ingedrukt.
- Op het scherm verschijnt „SF“ als bevestiging. Daarnaast knippert het alarmlampje één keer per tijdseenheid. In de “SF”-modus wordt op het scherm afwisselend “SF” en “keteltemperatuur” weergegeven.

Functie

- Genereren van een druksignaal voor warmteafvoer.
- Uitschakelen van de PID- en 2-punts regelaar.
- Weergeven van de maximale verwarmingscapaciteit (bepaald door parameter PhzMaxAkt).
- Als de schoorsteenvegerfunctie actief is, wordt daarvoor een meldingscode weergegeven.

Beëindigen

- Houd de schoorsteenvegertoets langer dan 1 sec. ingedrukt.